

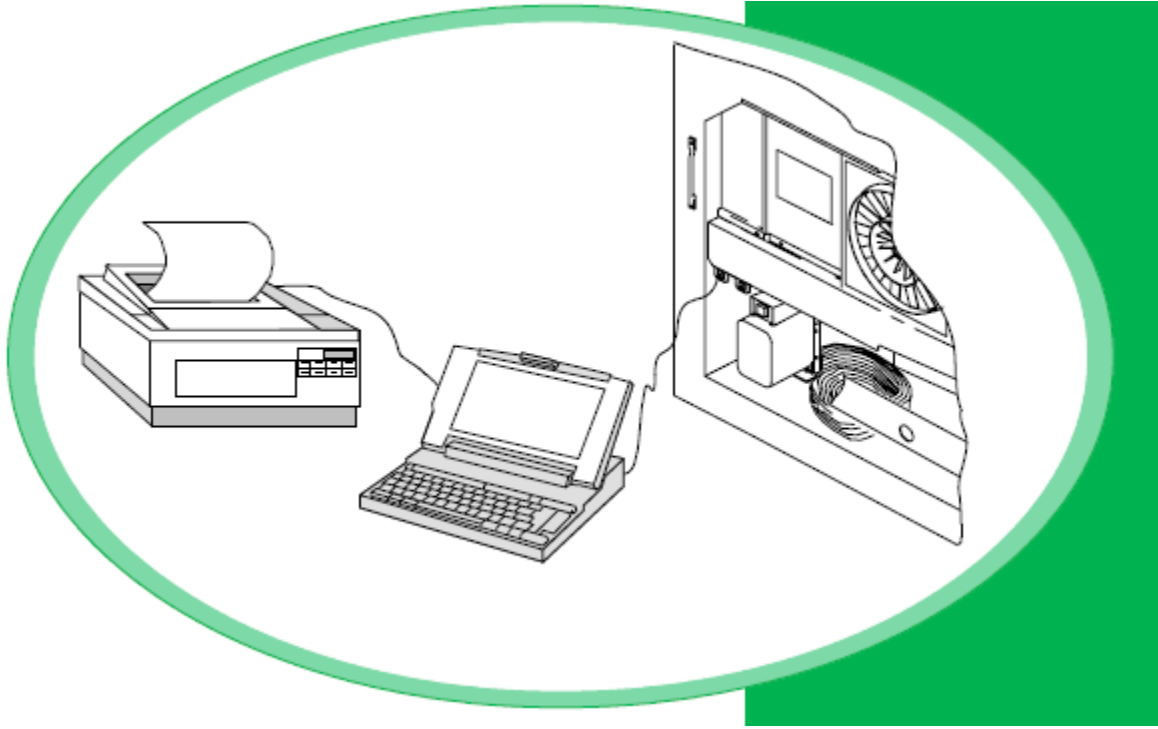


## Data line Programs

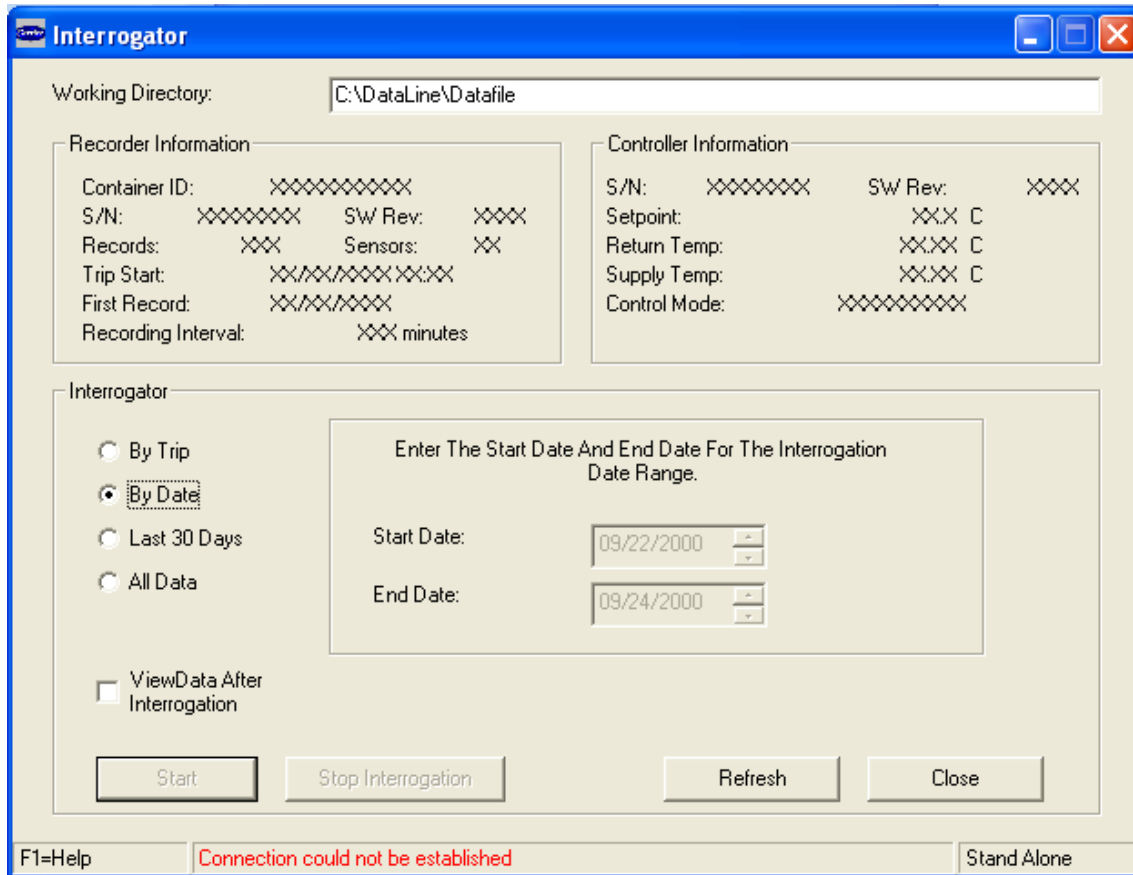

Data line เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าตรวจสอบการทำงานของเครื่องทำความเย็น และ download ข้อมูล ซึ่งที่ตัวเครื่องที่ Controller จะมี DataCorder สำหรับบันทึกการทำงานทุกๆ 1 ชั่วโมงด้วยความแม่นยำ ข้อมูลการบันทึกเช่น on/off switch , Alarm, Defrost , อุณหภูมิทางด้าน Return และ Supply



การ Download ข้อมูล เมื่อเปิดโปรแกรมใช้งานขึ้นแล้วให้ต่อสาย Cable Download กับ Port Interrogator Connector ของตัวเครื่องหลังจากนั้น Click → INTERROGATOR

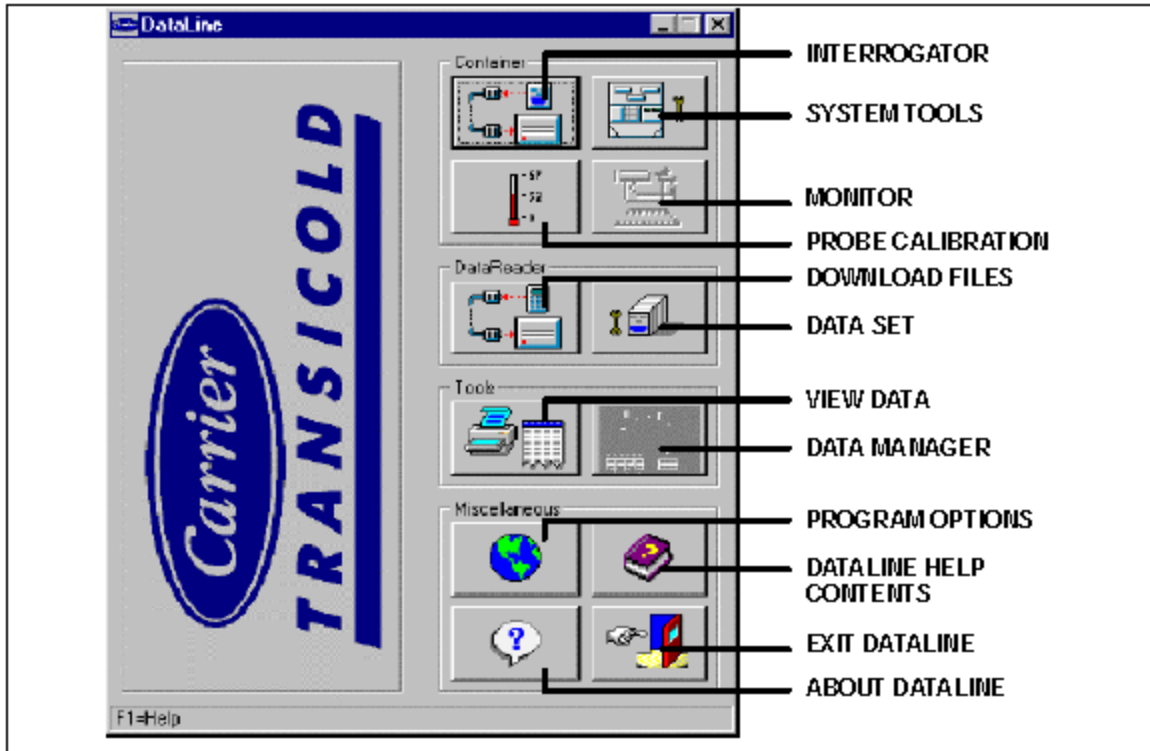

ผู้ใช้งานสามารถเลือกดึงข้อมูลได้ตามความต้องการมีด้วยกัน 4 ขั้นตอน


1. By Trip ( กำหนดทริปที่เครื่องทำงาน ณ เวลานั้น )
2. By Date ( กำหนดระยะเวลาจากวันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่สิ้นสุด )
3. Last 30 Days ( กำหนดระยะเวลาย้อนหลัง 30 วัน จากวันที่ ณ ปัจจุบัน ย้อนหลังไป 30 วัน )
4. All Data ( กำหนดข้อมูลทั้งหมดนับจากวันที่เริ่มใช้งานถึงปัจจุบัน )

หลังจากที่ ผู้ใช้เลือกดึงข้อมูลตามความต้องการออกมาแล้ว เราสามารถเปิดดูข้อมูลตรงนี้ได้โดย การ Click → VIEW DATA และเข้าไปเลือกหาไฟล์เบอร์ดิวี่ที่เรา download มา หลังจากนั้น Click → Create a new reports

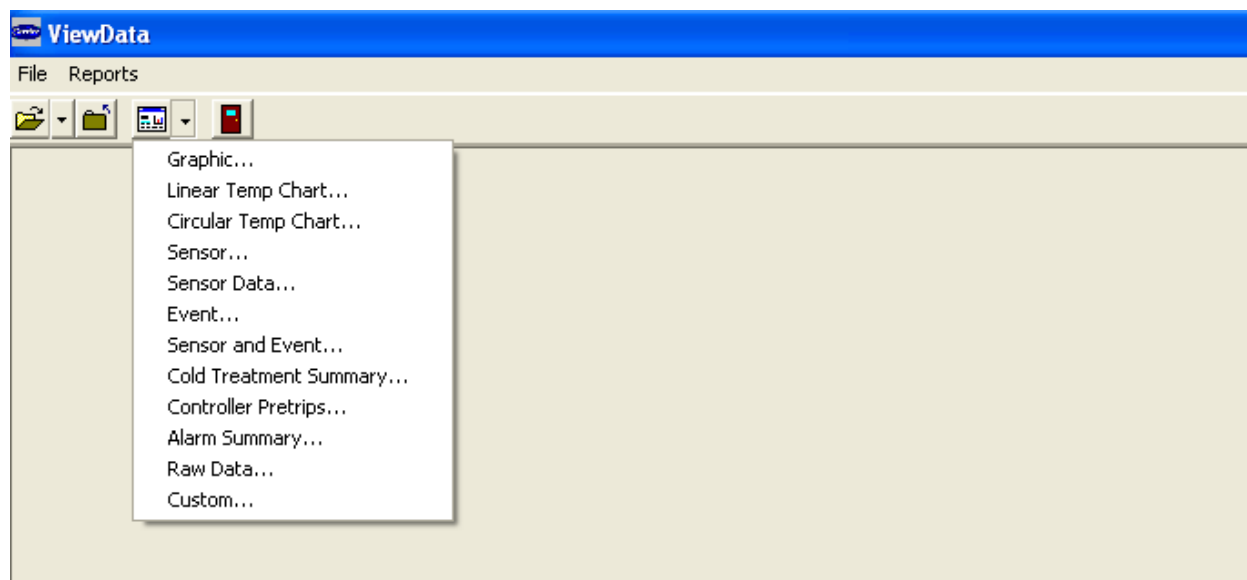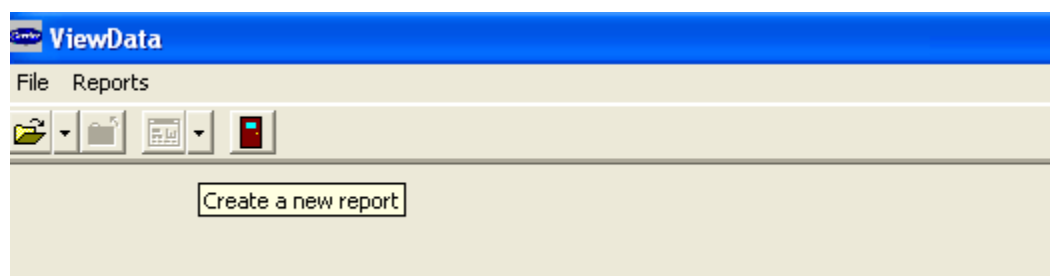

ผู้ใช้งานสามารถเลือกไฟล์ ดูข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ เช่น Graphic หรือ Sensor

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการจะดูข้อมูล Sensor / Click→Sensor / Click →OK

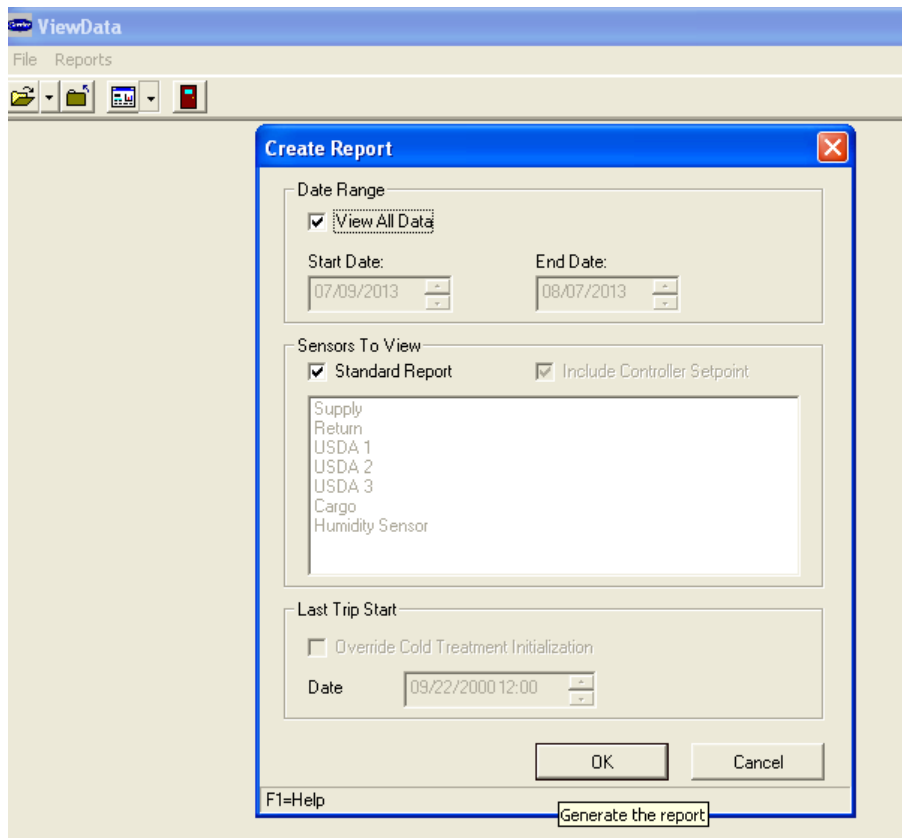

แสดงผลข้อมูลของ Sensor แบบรายงาน



Sensor Report For RHLU3316467  
Jul 09, 2013 to Aug 07, 2013

System Configuration at the Time of Interrogation:

Interrogated On Aug 07, 2013  
Extracted By DataLine Rev 1.8.0

Controller Software: 5148  
Controller Serial #: 04893451

Bill of Lading #:  
Origin:                   Origin Date:  
Destination:            Discharge Date:  
Comment:

Probe Calibration Readings: USDA1 0.0 USDA2 0.0 USDA3 0.0 Cargo 0.0

Temperature Units: Centigrade

**Jul 09, 2013**

Setpoint: -30.00, O2: OFF, CO2: OFF, Container: RHLU3316467, Serial: 04893451

Time	SupAir	RetAir	USDA1	USDA2	USDA3	Cargo	RH
01:00	-25.58	-23.19	OUTRNG	OUTRNG	OUTRNG	OUTRNG	64.05
02:00	-23.40	-20.36	OUTRNG	OUTRNG	OUTRNG	OUTRNG	OFF
03:00	-14.00	-13.81	OUTRNG	OUTRNG	OUTRNG	OUTRNG	OFF
04:00	-4.65	-5.04	OUTRNG	OUTRNG	OUTRNG	OUTRNG	OFF
05:00	1.06	5.52	OUTRNG	OUTRNG	OUTRNG	OUTRNG	93.06

